

# Techniniu duomeniu lapas

## Kabelinės kopėčios LCIS 60, 6 m C30 A2

Prekės numeris: 6207254



Kabelių kopėčios, kurių šonų aukštis yra 60 mm, suvirintais, į viršų atvirais C30 profilio skersiniais. Užlenkta šoninė užmova, skirta sustiprinti ir apsaugoti kraštus. Prie konsolės tvirtinama LKS 40 tipo gnybtais. Skersinių įpjovos matmuo yra 16,5 mm, tinkamas apkabinamasis gnybtas yra 2056 tipo. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 10 dB, su dangteliu – 15 dB.



**A2** Plienas, nerūdijantis, 1.4301

**2B** šviesus, apdirbtas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6207254
Tipas	LCIS 630 6 A2
1 pavadinimas	Kabelių kopėčios
2 pavadinimas	Perfor. skersinis, privirintas
Gamintojas	OBO
Dydis	60x300x6000
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	288,84 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


# Techninių duomenų lapas

## Kabelinės kopėčios LCIS 60, 6 m C30 A2

Prekės numeris: 6207254



### Matmenys

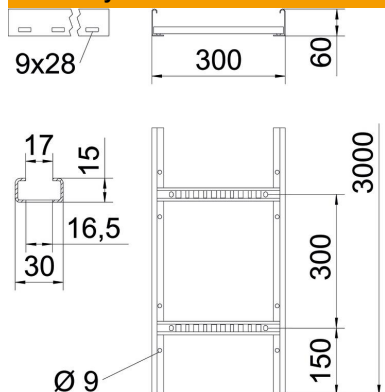

Ilgis	6 000 mm
Ilgis	6 000 ft
Plotis	300 mm
Aukštis	60 mm
Matmuo B	300 mm
Skersinio griovelio matmuo	16,50

### Techniniai duomenys

Skersinių konstrukcija	Profilis, perforuotas
Šoninės užmovos konstrukcija	plokščias profilis
Skersinio tvirtinimas	suvirtintas
Opprettholdelse av funksjon	ne
Naudingasis skerspjūvis	120 cm <sup>2</sup>
Naudingasis skerspjūvis	12000 mm <sup>2</sup>
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Šonų perforavimas	taip
Atstumas tarp skersinių	300 mm
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Atramos storis	1,5 mm

### Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	4 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	3,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	1,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	1 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	0,78 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	0,4 kN/m



### LCIS 60 tipo kabelių kopėčių apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
  - 2 Atstumas tarp atramų m
  - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
  - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų