


Techniniu duomeniu lapas

Kabelinės kopėčios LCIS 60, 6 m C30 FT

Prekės numeris: 6209645

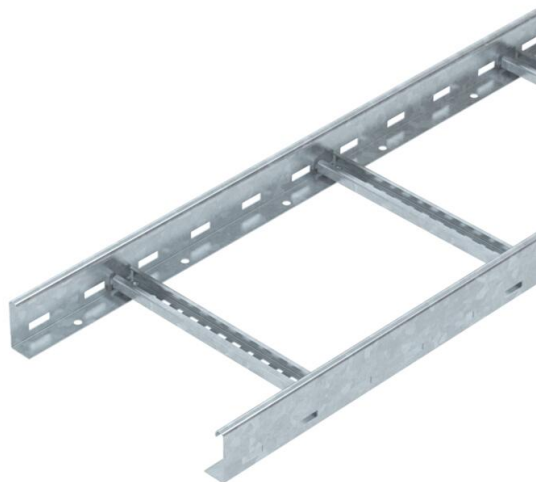

Kabelių kopėčios, kurių šonų aukštis yra 60 mm, su suvirintais, į viršų atvirais C30 profilio skersiniais. Užlenkta šoninė užmova, skirta sustiprinti ir apsaugoti kraštus. Prie konsolės tvirtinama LKS 40 tipo fiksatoriais. Skersinių įpjovos matmuo yra 16,5 mm, tinkama 2056 tipo apkaba. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 10 dB, su dangteliu – 15 dB.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Prekės numeris | 6209645 |
| Tipas | LCIS 630 6 FT |
| 1 pavadinimas | Kabelių kopėčios |
| 2 pavadinimas | Perfor. skersinis, privirintas |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x300x6000 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 6 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 306,17 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomenu lapas

Kabelinės kopėčios LCIS 60, 6 m C30 FT

Prekės numeris: 6209645



Matmenys

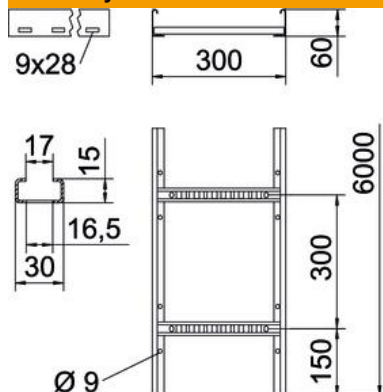


| | |
|----------------------------|----------|
| Ilgis | 6 000 mm |
| Ilgis | 6 000 ft |
| Plotis | 300 mm |
| Aukštis | 60 mm |
| Matmuo B | 300 mm |
| Skersinio griovelio matmuo | 16,5 |

Techniniai duomenys

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Skersinių konstrukcija | Profilis, perforuotas |
| Šoninės užmovos konstrukcija | plokščias profilis |
| Skersinio tvirtinimas | suvirtintas |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Naudingasis skerspjūvis | 120 cm ² |
| Naudingasis skerspjūvis | 12000 mm ² |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Atstumas tarp skersinių | 300 mm |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Atramos storis | 1,5 mm |

Apkrovos

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Taikomi min. atstumai tarp atramų | 1,5 m |
| Taikomi maks. atstumai tarp atramų | 4 m |
| Atstumas tarp atramų 1,5 m | 3,3 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m | 2 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,5 m | 1,3 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 1 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,5 m | 0,78 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 4,0 m | 0,4 kN/m |

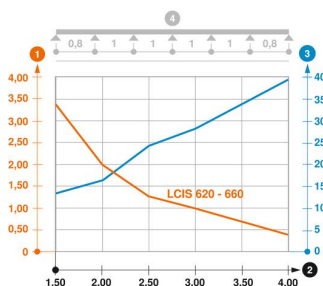

LCIS 60 tipo kabelių kopėčių apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų