

Techniniu duomeniu lapas

Kabelių kopėčios LG 60, 3 m VS FS

Prekės numeris: 6208544



Kabelių kopėčios perforuotu šoniniu profiliu kurių šonų aukštis yra 60 mm, su prikniedytais, į viršų atvirais C profilio skersiniais (VS konstrukcija). Kabelių kopėčios iš gamyklos tiekiamos sulankstytos.

Kabellius galima montuoti su tinkamu apkabos gnybtu, tipas 2056.

200–400 mm pločio kabelinės kopėčios taip pat gali būti montuojamos vertikaliai kaip kopėčios įrenginiuose išlaikant elektrinį funkcionalumą pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Kabellius galima montuoti su funkcionalumui išlaikyti skirtu apkabos gnybtu, tipas 2056 M.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 10 dB, su dangteliais – 15 dB.

Galima užsisakyti ir kitų pločių.



St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6208544
1 pavadinimas	Kabelių kopėčios
2 pavadinimas	perforuotos, su VS skersiniais
Gamintojas	OBO
Dydis	60x400x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	314,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomeniu lapas

Kabelių kopėčios LG 60, 3 m VS FS

Prekės numeris: 6208544



Matmenys

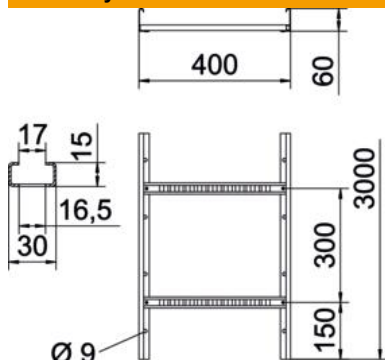

Matmenys	60x400x3000
Ilgis	3 000 mm
Ilgis	3 000 ft
Plotis	400 mm
Aukštis	60 mm
Matmuo B	400 mm
Skersinio griovelio matmuo	16,50


Techniniai duomenys

Skersinių konstrukcija	Profilis, perforuotas
Šoninės užmovos konstrukcija	plokščias profilis
Skersinio tvirtinimas	užkniedytas
Opprettholdelse av funksjon	taip
Naudingasis skerspjūvis	198 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	19800 mm ²
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Atstumas tarp skersinių	300 mm
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Atramos storis	1,5 mm

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	4 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	3,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	2,25 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	1,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	1,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	0,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	0,45 kN/m

LG 60 VS tipo kabelių kopėčių apkrovos diagrama

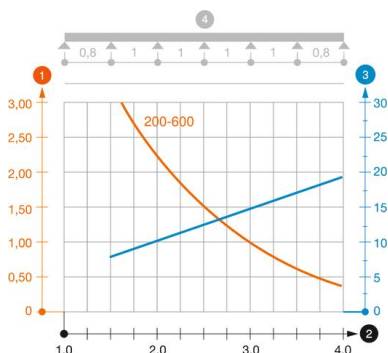

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų