


Techniniu duomeniu lapas

Kabelinis lovelis SKS

Prekės numeris: 6056601

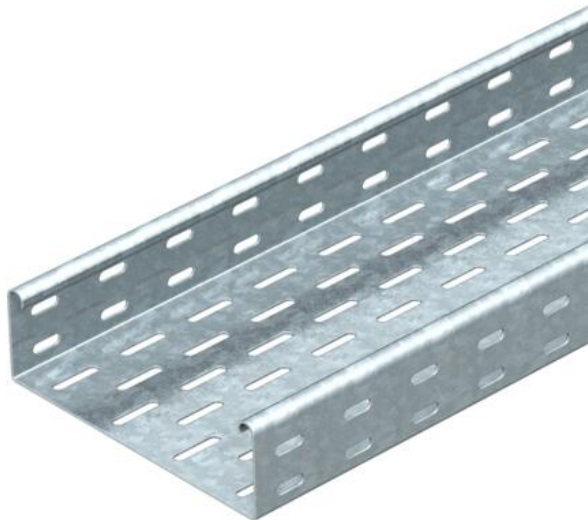

SKS 60 = sunkioji kabelių lovelių sistema 60 mm aukščio šonais.
SKS tipo kabelių lovelis taip pat gali būti naudojamas užtikrinant ugniai atsparų naudojimą. Daugiau informacijos rasite BSS gaisrų saugos sistemų kataloge.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 20 dB,
su dangteliu – 50 dB.



St Plienas
FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6056601
Tipas	SKS 660 FS
1 pavadinimas	Kabelių lovelis SKS
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	60x600x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	762,34 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomenu lapas

Kabelinis lovelis SKS

Prekės numeris: 6056601



Matmenys

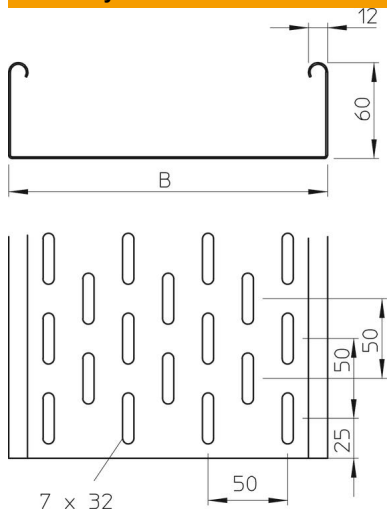


Matmenys	60 x 600
Ilgis	3 000 mm
Ilgis	10 ft
Plotis	600 mm
Plotis	24 in
Aukštis	60 mm
Aukštis	2 in
Skardos storis	0,06 in
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo B	600 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Perforuota apačia	7x32
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	358 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	35800 mm ²
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	2,65 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	1,15 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,5 kN/m

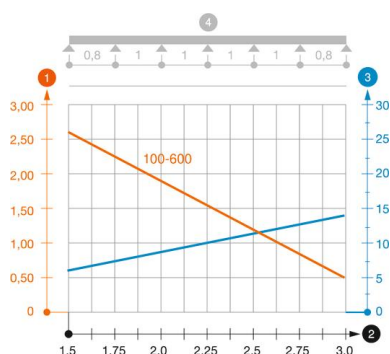

SKS 60 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų