


Techninių duomenų lapas

Kabelinės kopėčios SLCS 110, 3 m C30 FT

Prekės numeris: 6207312



Kabelių kopėčios, kurių šonų aukštis yra 110 mm, suvirintais, į viršų atvirais C30 profilio skersiniais. Užlenkta šoninė užmova, skirta sustiprinti ir apsaugoti kraštus. Prie konsolės tvirtinama LKS 40 tipo gnybtais. Skersinių įpjovos matmuo yra 16,5 mm, tinkamas apkabinamasis gnybtas yra 2056 tipo. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 10 dB, su dangteliu – 15 dB.

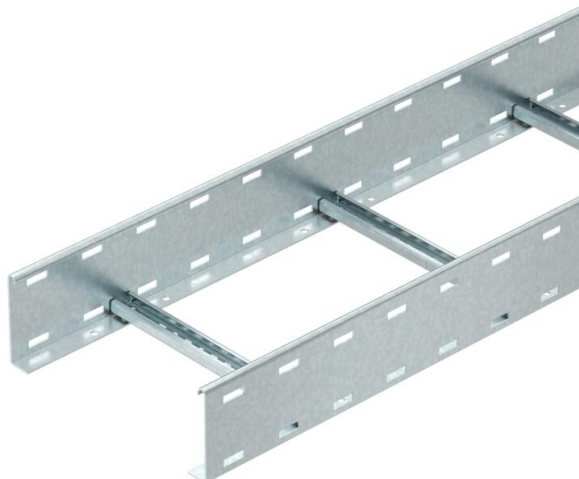

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Prekės numeris | 6207312 |
| Tipas | SLCS 1160 3 FT |
| 1 pavadinimas | Kabelių kopėčios |
| 2 pavadinimas | Neperforuotas skesinis, privirin |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 110x600x3000 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 656,8 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomeniu lapas

Kabelinės kopėčios SLCS 110, 3 m C30 FT

Prekės numeris: 6207312



Matmenys

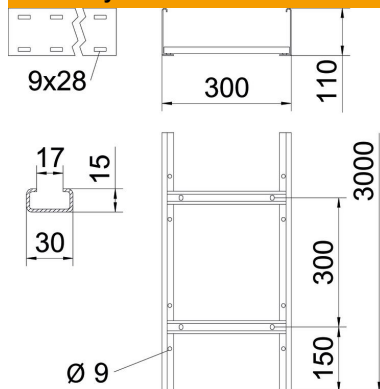


| | |
|----------------------------|----------|
| Ilgis | 3 000 mm |
| Ilgis | 3 000 ft |
| Plotis | 600 mm |
| Aukštis | 110 mm |
| Matmuo B | 600 mm |
| Skersinio griovelio matmuo | 17,00 |

Techniniai duomenys

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Skersinių konstrukcija | Neperforuotas profilis |
| Šoninės užmosos konstrukcija | plokščias profilis |
| Skersinio tvirtinimas | suvirtintas |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Naudingasis skerspjūvis | 540 cm ² |
| Naudingasis skerspjūvis | 54000 mm ² |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Atstumas tarp skersinių | 300 mm |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Atramos storis | 2 mm |

Apkrovos

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Takomi min. atstumai tarp atramų | 2 m |
| Takomi maks. atstumai tarp atramų | 6 m |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m | 4 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,5 m | 3 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 2,3 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,5 m | 1,6 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 4,0 m | 1 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 4,5 m | 0,83 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 5,0 m | 0,7 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 6,0 m | 0,25 kN/m |

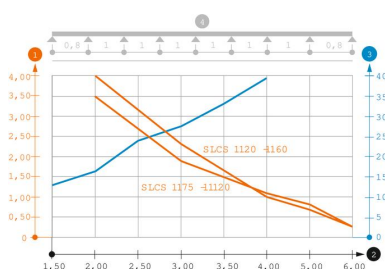

SLCS 110 tipo kabelių kopėčių apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
 - Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų