

Techniniu duomeniu lapas

Didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelių kopėčios WKLG 110 FS

Prekės numeris: 6311012



Didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelinės kopėčios su perforuotais šonais 110 mm šonų aukštyje. Kabelių ir laidų tvirtinimas su 2056 tipo apkaba – laikikliu. Atitinkamas WRVL 110 tipo tiesiųjų sujungiklių skaičius užsakomas atskirai. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 10 dB, su dangteliu – 15 dB.



| | |
|-----------|-----------|
| St | Plienas |
| FS | cinkuotas |

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Prekės numeris | 6311012 |
| Tipas | WKLG 1130 FS |
| 1 pavadinimas | Sustiprintos kab. kopėčios |
| 2 pavadinimas | perforuotas šoninis profilis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 110x300x6000 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 6 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 583 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomeniu lapas

Didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelių kopėčios WKLG 110 FS

Prekės numeris: 6311012



Matmenys

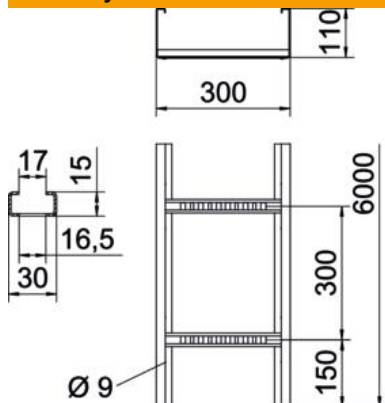

| | |
|----------------------------|-----------|
| Matmenys | 110 x 300 |
| Ilgis | 6 000 mm |
| Ilgis | 6 000 ft |
| Plotis | 300 mm |
| Aukštis | 110 mm |
| Matmuo B | 300 mm |
| Matmuo L | 6 000 mm |
| Skersinio griovelio matmuo | 17,00 |

Techniniai duomenys

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Skersinių konstrukcija | Neperforuotas profilis |
| Šoninės užmovos konstrukcija | Profilis (atviras) |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Naudingasis skerspjūvis | 281 cm ² |
| Naudingasis skerspjūvis | 28100 mm ² |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Sutvirtinta konstrukcija | taip |
| Atramos storis | 2 mm |

Techninių duomenų lapas


Didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelių kopėčios WKLG 110 FS

Prekės numeris: 6311012



Apkrovos

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Takomi min. atstumai tarp atramų | 3 m |
| Takomi maks. atstumai tarp atramų | 7 m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 2,5 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,5 m | 1,98 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 4,0 m | 1,6 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 4,5 m | 1,31 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 5,0 m | 1,1 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 6,0 m | 0,8 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 7,0 m | 0,4 kN/m |

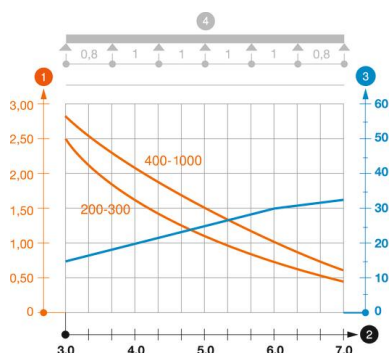

WKLG 110 tipo didelio pločio kabelių kopėčių apkrovos diagrama.

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų