

Techniniu duomeniu lapas

Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 160 FT

Prekės numeris: 6098554



Sustiprintų kabelių lovelių sistema, perforuota, šonų aukštis – 160 mm.
Atitinkamas WRV 160 tipo tiesiųjų sujungiklių skaičius užsakomas atskirai.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 20 dB,
su dangteliais – 50 dB.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Prekės numeris | 6098554 |
| Tipas | WKSG 163 FT |
| 1 pavadinimas | Sustiprintas kabelių lovelis |
| 2 pavadinimas | perforuotas, dugnas rifliuotas |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 160x300x6000 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 6 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 1058,37 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomenu lapas

Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 160 FT

Prekės numeris: 6098554



Matmenys

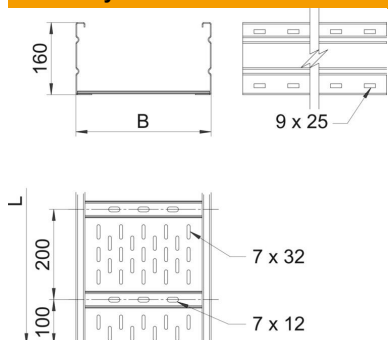


| | |
|----------------|----------|
| Matmenys | 300x6000 |
| Ilgis | 6 000 mm |
| Plotis | 300 mm |
| Aukštis | 160 mm |
| Skardos storis | 2 mm |
| Matmuo B | 300 mm |
| Matmuo L | 6 000 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|-----------------------|
| Sujungimo elemento konstrukcija | be sujungimo elemento |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas | Grindys Lubos Siena |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| Naudingasis skerspjūvis | 455 cm ² |
| Naudingasis skerspjūvis | 45500 mm ² |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Sutvirtinta konstrukcija | taip |
| Magnetinio lauko slopinimas su dangteliu | 50 dB |
| Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio be dangtelio | 20 dB |
| Naudingasis ilgis | 6000 mm |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas |

Apkrovos

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Takomi min. atstumai tarp atramų | 3 m |
| Takomi maks. atstumai tarp atramų | 8 m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 2,9 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,5 m | 2,59 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 4,0 m | 2,3 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 4,5 m | 2,04 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 5,0 m | 1,8 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 6,0 m | 1,4 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 7,0 m | 1 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 8,0 m | 0,7 kN/m |

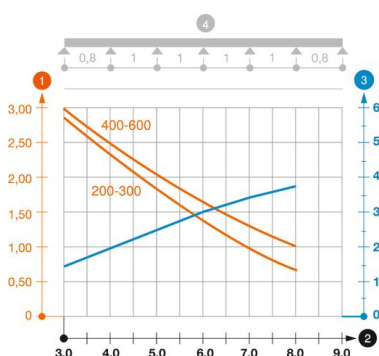

WKSG 160 tipo didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelių lovelio apkrovos diagrama.

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
- 2 Atstumas tarp atramų m
- 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
- 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų