

# Techniniu duomeniu lapas

## Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 160 A2

Prekės numeris: 6098575



Sustiprintų kabelių lovelių sistema, perforuota, šonų aukštis – 160 mm.  
Atitinkamas WRVL 160 tipo tiesinių jungčių kiekis užsakomas atskirai.  
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 20 dB,  
su dangteliais – 50 dB.



**A2** Plienas, nerūdijantis, 1.4301

**2B** šviesus, apdirbtas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6098575
Tipas	WKSG 164 A2
1 pavadinimas	Sustiprintas kabelių lovelis
2 pavadinimas	Dugnas perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	160x400x6000
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	1108,333 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


# Techniniu duomenu lapas

## Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 160 A2

Prekės numeris: 6098575



### Matmenys

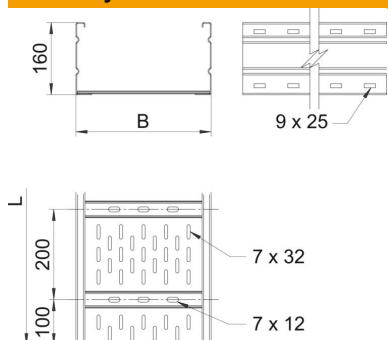


Matmenys	160 X 400
Ilgis	6 000 mm
Plotis	400 mm
Aukštis	160 mm
Skardos storis	2 mm
Matmuo B	400 mm
Matmuo L	6 000 mm

### Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	608 cm <sup>2</sup>
Naudingasis skerspjūvis	60800 mm <sup>2</sup>
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	taip
Magnetinio lauko slopinimas su dangteliu	50 dB
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio be dangtelio	20 dB
Naudingasis ilgis	6000 mm
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

### Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	3 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	8 m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	3 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	2,73 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	2,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,5 m	2,24 kN/m
Atstumas tarp atramų 5,0 m	2 kN/m
Atstumas tarp atramų 6,0 m	1,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 7,0 m	1,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 8,0 m	1 kN/m

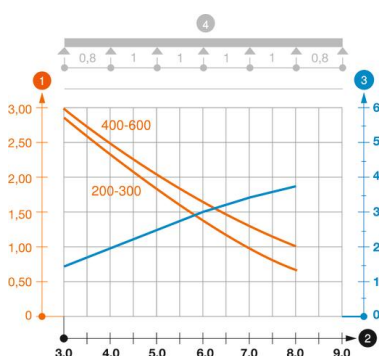

### WKSG 160 tipo didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelių lovelio apkrovos diagrama.

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
- 2 Atstumas tarp atramų m
- 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
- 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų